ТОВ "ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС"

ГАБАРИТНЕ КРЕСЛЕННЯ ТР-РІВ ТМГ-25-250кВА
10-6кВ. У/Ун-0, Д/Ун-11, У/Zн-11
згідно ТУ У 31.1-31617591-001:2005

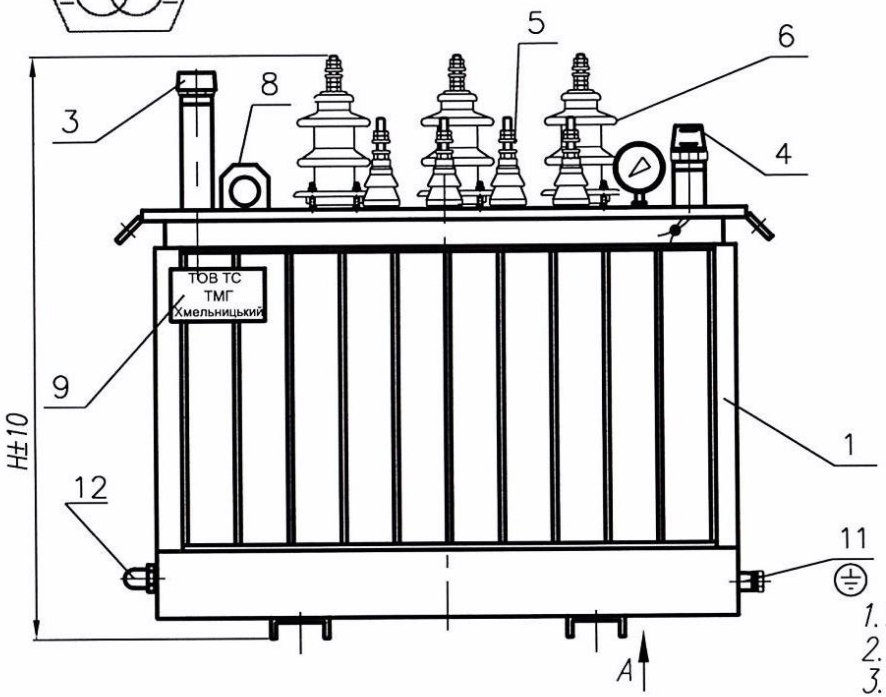

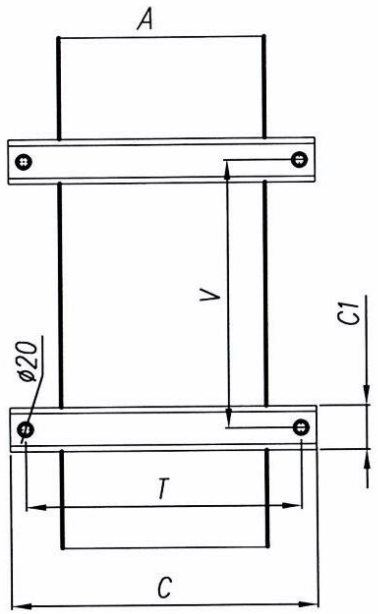

Ввід НН(25-160кВА)
1кВ 250А



Ввід НН(250кВА)
1кВ 630А



Ввід ВН 10кВ/250А

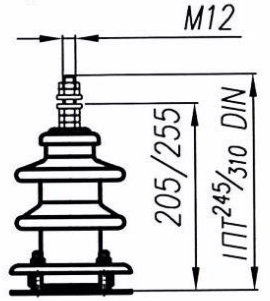

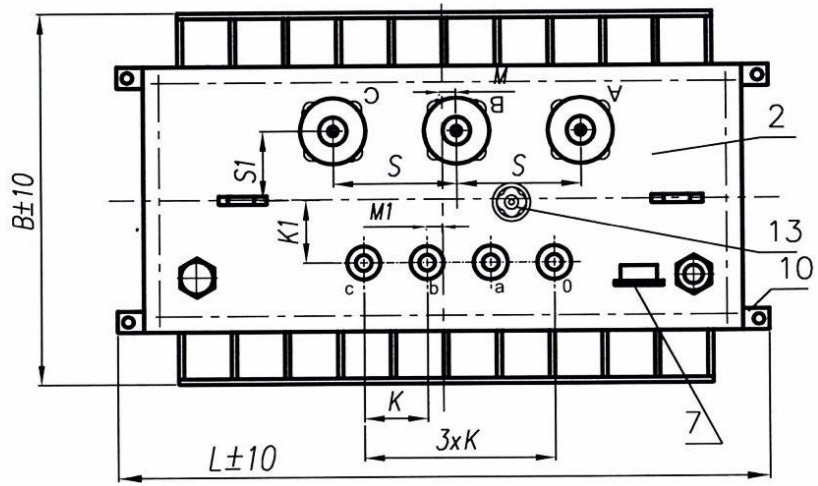

1. Бак
2. Кришка
3. Клапан розвантажувальний
4. Масловказівник
5. Ввід НН
6. Ввід ВН
7. Термометр
8. Провушина для підйому
9. Табличка параметрів
10. Провушина розкріплення
11. Болт заземлення
12. Пробка для зливу і взяття проби масла
13. Перемикач – 2х ±2,5%

*Для виконання У/Zн-11 H=1340(250кВА),

Потужн. кВА	Вага, кг.	Розміри, мм												
		L	B	H	K	K1	S	S1	C	C1	T	V	M	M1
25	300	880	520	925	90	100	180	100	440	65	400	450	20	30
40	400	880	520	1040	90	100	180	100	440	65	400	450	20	30
63	435	950	550	1045	90	115	180	115	480	65	440	550	20	--
100	545	1020	680	1090	100	115	180	115	500	80	460	550	20	--
160	700	1060	710	1145	100	120	200	115	500	80	460	550	20	--
250	1010	1220	790	1310*	110	120	200	110	650	100	550	550	20	55

ТОВ "ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС"

ГАБАРИТНЕ КРЕСЛЕННЯ ТР-РІВ ТМГ-400-1000кВА
10-6кВ. У/Ун-0, Д/Ун-11, У/Zн-11
згідно ТУ У 31.1-31617591-001:2005

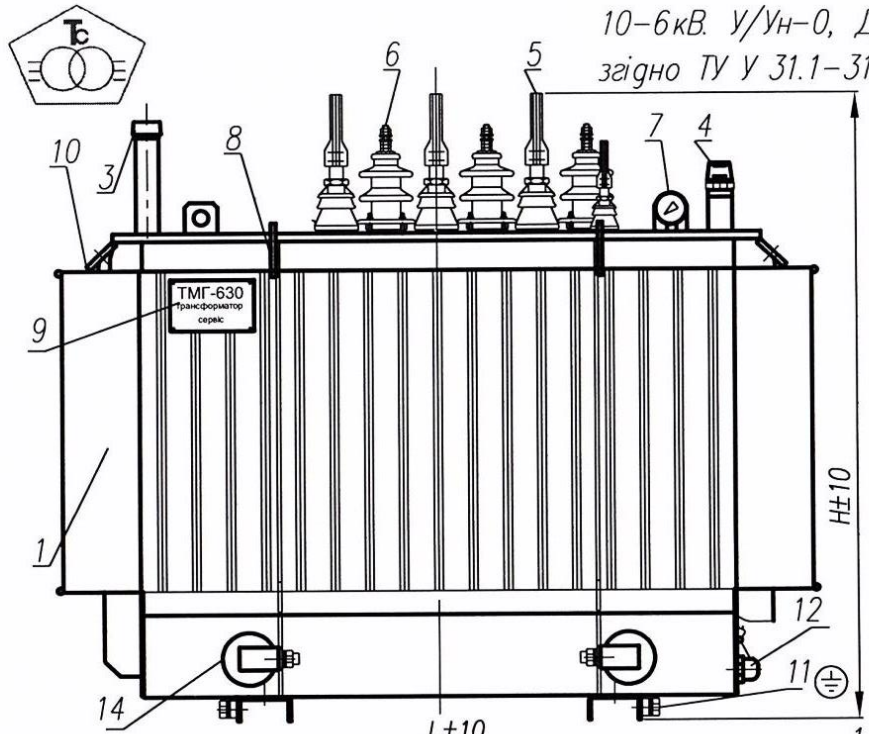

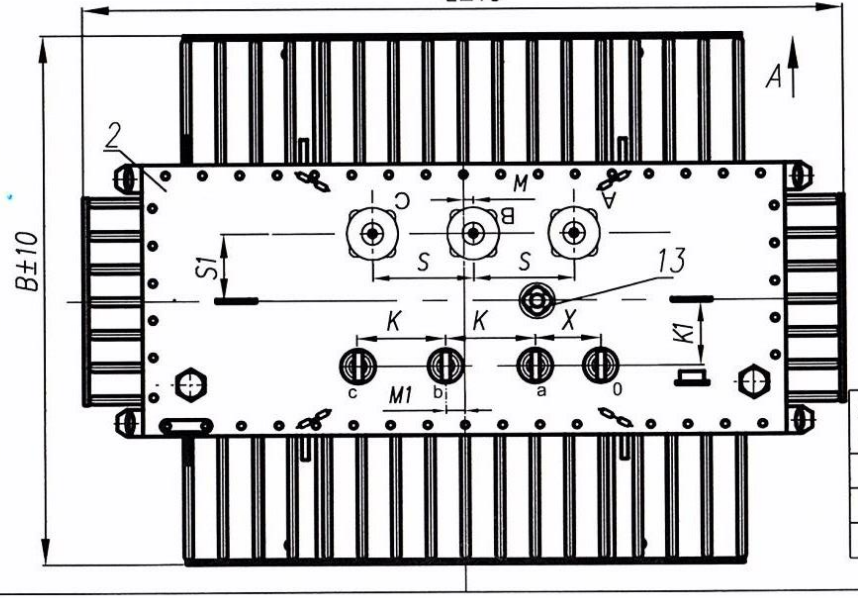

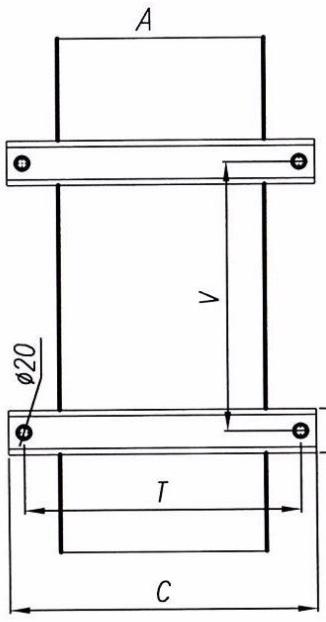

Ввід НН(400кВА c,b,a,0)
(630кВа для фази "0")
1кВ 630А



Ввід НН(630кВА c,b,a)
(1000кВа для фази "0")
1кВ 1000А



Ввід ВН 10кВ/250А



Ввід НН(1000кВА c,b,a)
1кВ 1600А

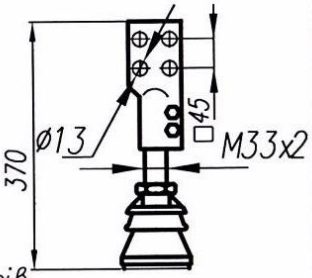

1. Бак
2. Кришка
3. Клапан розвантажувальний
4. Масловказівник
5. Ввід НН
6. Ввід ВН
7. Термометр(термосигналізатор)
8. Провушина для підйому
9. Табличка параметрів
10. Провушина розкріплення
11. Болт заземлення
12. Пробка для зливу і взяття проби масла
13. Перемикач – 2х ±2,5%
14. Транспортні катки

*Для виконання У/Zн-11 H=1420(400кВА),

Потужн. кВА	Вага, кг.	Розміри, мм													
		L	B	H	K	X	K1	S	S1	C	C1	T	V	M	M1
400	1465	1440	830	1390*	120	120	130	200	130	760	100	660	660	20	30
630	1940	1560	860	1510	130	150	150	200	140	900	120	820	820	30	--
1000	2430	1620	920	1750	140	130	150	200	150	900	120	820	820	--	--